

JIS A 1102

## 骨材のふるい分け試験

調査件名 有限会社 野崎重機建設興業

試験年月日 17年 4月 15日


試験名 コンクリート再生骨材 40mm級

試験者 小林 孝三郎



試験の種類					
試験の採取場所		河西郡芽室町東芽室南1線11番地14			
全乾燥試験質量		16167 g			
ふるい目の開き (mm)	累加残留 試験質量 (g)	残留試験 質量 (g)	残留率 (%)	加積 残留率 (%)	通過質量 百分率 (%)
106					
75					
63					
53					
37.5	0	0	0.0	0.0	100.0
31.5	1462	1462	9.0	9.0	91.0
26.5	2486	1024	6.3	15.3	84.7
19.0	3982	1496	9.3	24.6	75.4
16.0	4975	993	6.1	30.7	69.3
13.2	6330	1355	8.4	39.1	60.9
9.5	8221	1891	11.7	50.8	49.2
4.75	11150	2929	18.1	68.9	31.1
2.36	12549	1399	8.7	77.6	22.4
1.18	13488	939	5.8	83.4	16.6
0.6	14247	759	4.7	88.1	11.9
0.3	14745	498	3.1	91.2	8.8
0.15	15199	454	2.8	94.0	6.0
0.075	15589	390	2.4	96.4	3.6
以下	16167	578	3.6	100.0	0.0
計	16167	16167	100.0		
粗粒率 ( F · M )				5.79	

〈 粒度加積曲線図 〉

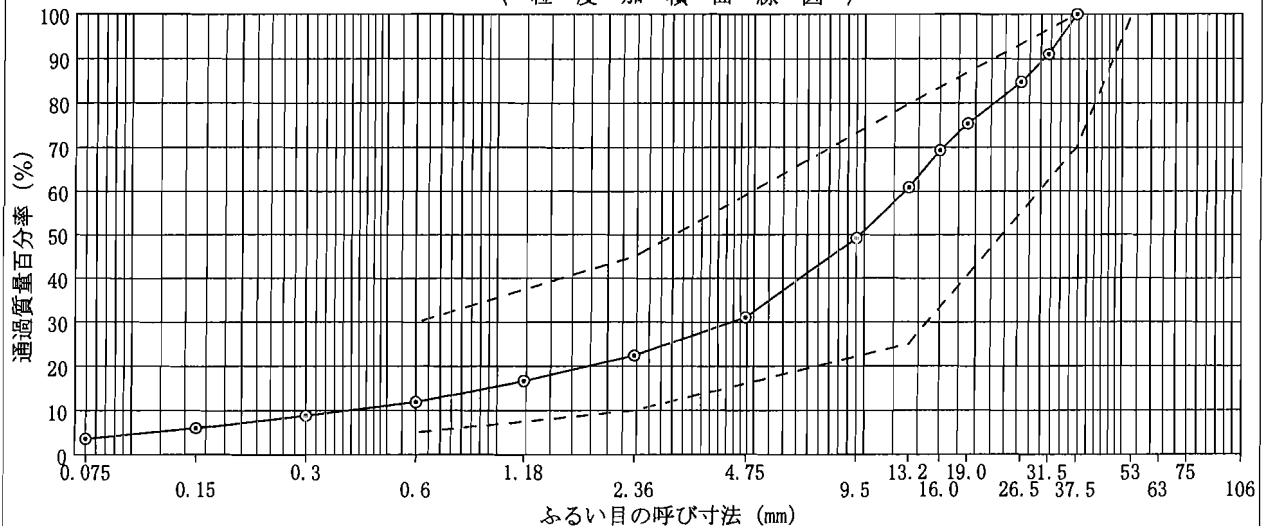

備考 粗粒率 ( F · M ) = 75 (0%) + 37.5 (0%) + 19.0 (24.6%) + 9.5 (50.8%) + 4.75 (68.9%)  
+ 2.36 (77.6%) + 1.18 (83.4%) + 0.6 (88.1%) + 0.3 (91.2%) + 0.15 (94.0%)  
÷ 100 = 5.79